

O B E C B Í T O V A N Y

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E B Í T O V A N Y

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává obec Bílovany jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád obce Bílovany (dále jen „požární řád“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Bílovany.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Bílovany (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) podle čl. 4.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec pověřila velitele JSDH, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu zastupitelstvu minimálně 1 × za 12 měsíců.
- (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 × za 6 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
 - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 × za 12 měsíců.

Čl. 3 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 6.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 2 a 4.

Čl. 4 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

- (2) Členové jednotky JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice v obci Bítovany, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 5

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
- a) vodní nádrž u hřiště s vydatností 2.210 m³, na pozemcích p.č. 264/20 a p.č. 614/4, vše v k.ú. Bítovany,
 - b) jez na řece Ležák u hřiště s vydatností 1.240 m³, na pozemku st.č. 256 v k.ú. Bítovany,
 - c) rybníček u autobusové zastávky s vydatností 961 m³, na pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Bítovany,
 - d) hydrantová síť místního vodovodního řadu.
- (3) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

Čl. 6

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- (1) Obec zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: Bítovany č. p. 19 – obecní úřad – tel: 469 665 170.
- (2) Další kontaktní spojení, na která lze hlásit požár 24 hodin denně:
- a) starostka obce – tel: 724 549 327,
 - b) velitel JSDH – tel: 607 904 125.
- (3) Místo pro ohlášení požárů – veřejně přístupná telefonní budka byla k 31. 12. 2018 zrušena. V současné chvíli se v katastru obce žádné místo pro ohlášení požáru nenachází.

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlašení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem nebo dopravním prostředkem vybaveným audioteknikou (megafon).

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 3 tohoto požárního řádu.

V Bítovanech dne: 6.8.2019

M. Vohradníková

.....
Ing. Kateřina Vohradníková
místostarostka obce

P. Peřinová

.....
Pavla Peřinová
starostka obce

- Příloha č. 1: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Příloha č. 2: Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace
Příloha č. 3: Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Příloha č. 1


Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bítovany

Dislokace JPO:	Bítovany
Kategorie JPO:	JPO V
Počet členů:	15
Požární technika a věcné prostředky PO:	dopravní automobil AVIA 30 K DVS 12, SPZ: PU 99-05 Stříkačka PPS – 12 Elektrocentrála Kalové čerpadlo Plovoucí čerpadlo

Příloha č. 2

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace

viz následující strany

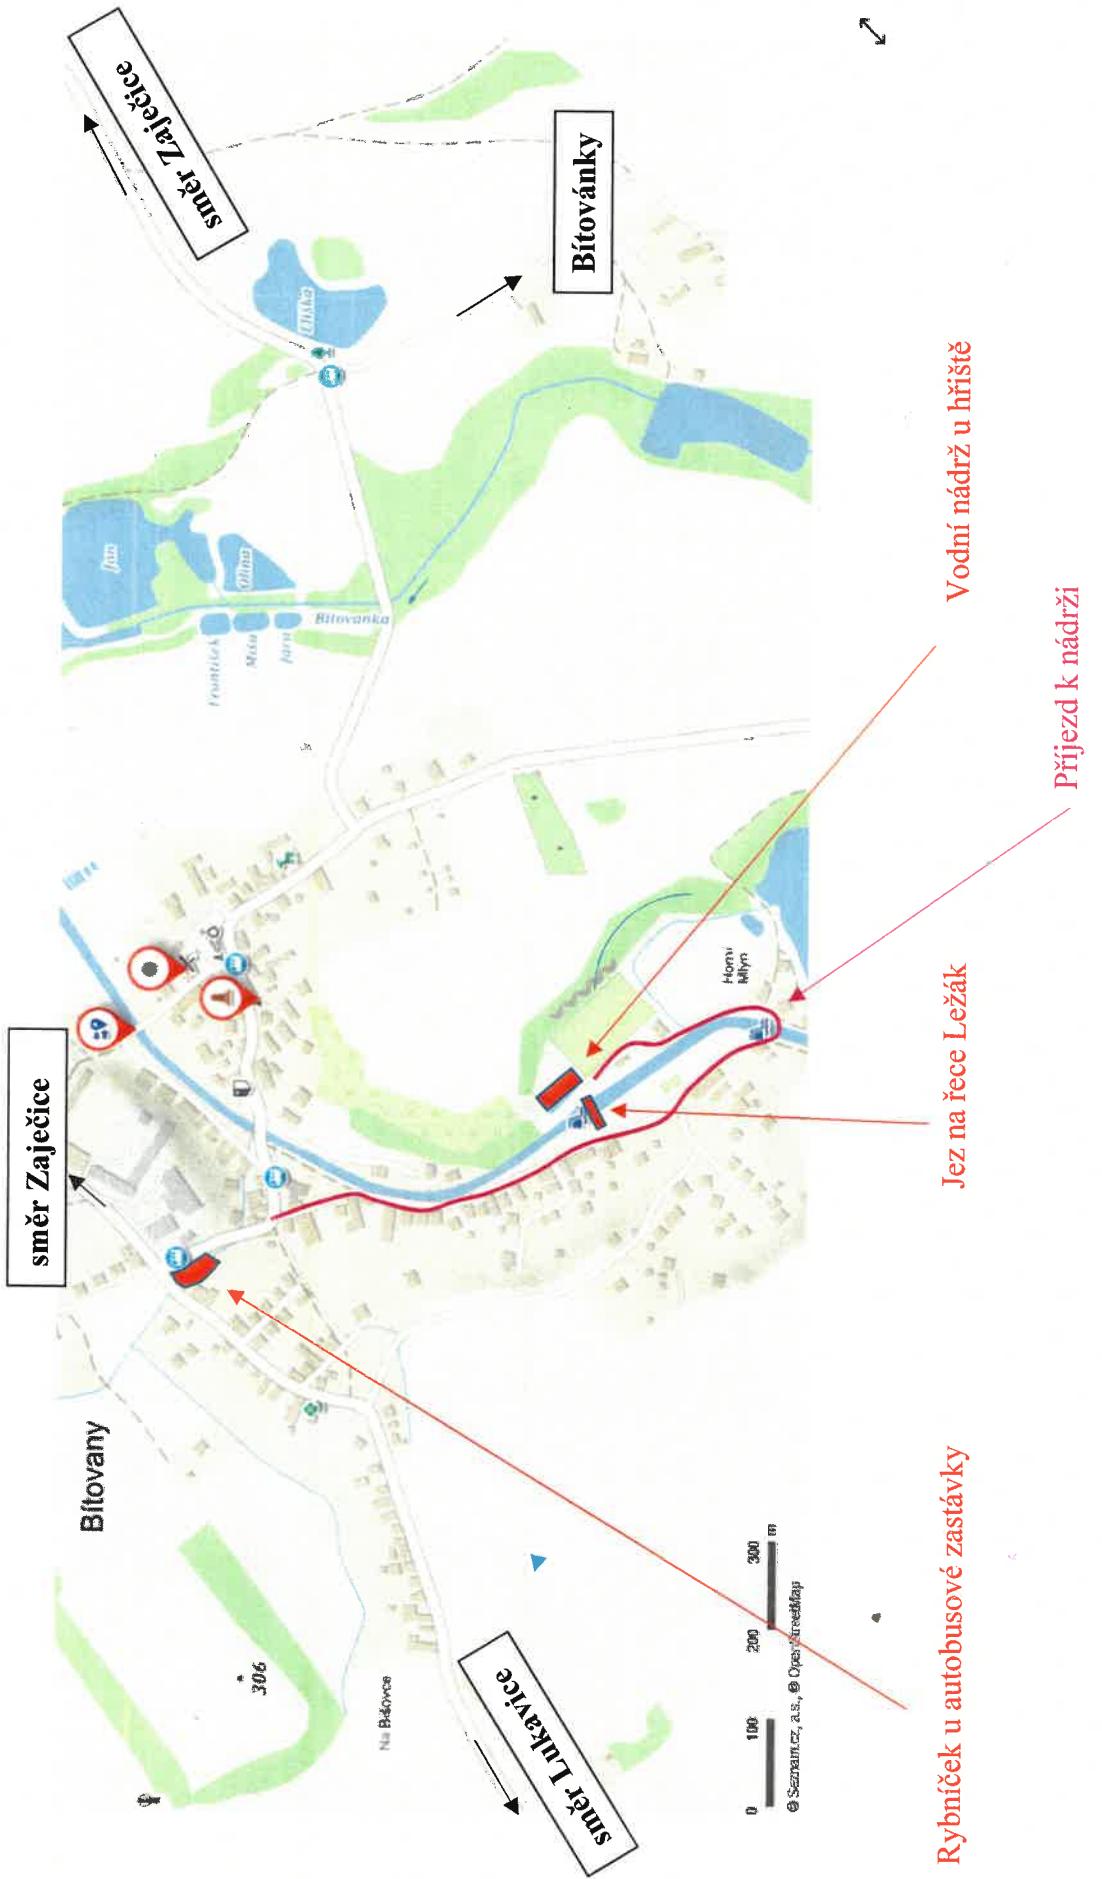


HYDRANTOVÁ SÍŤ MÍSTNÍHO VODOVODNÍHO ŘÁDU

1. křižovatka

Zaječice - Žumberk


- u č.p. 130

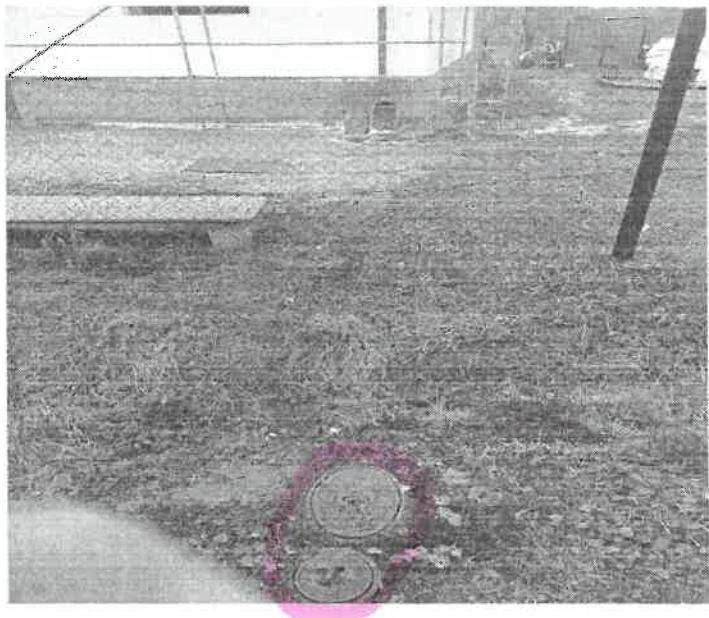

2.

křižovatka


u kostela - u č.p. 38

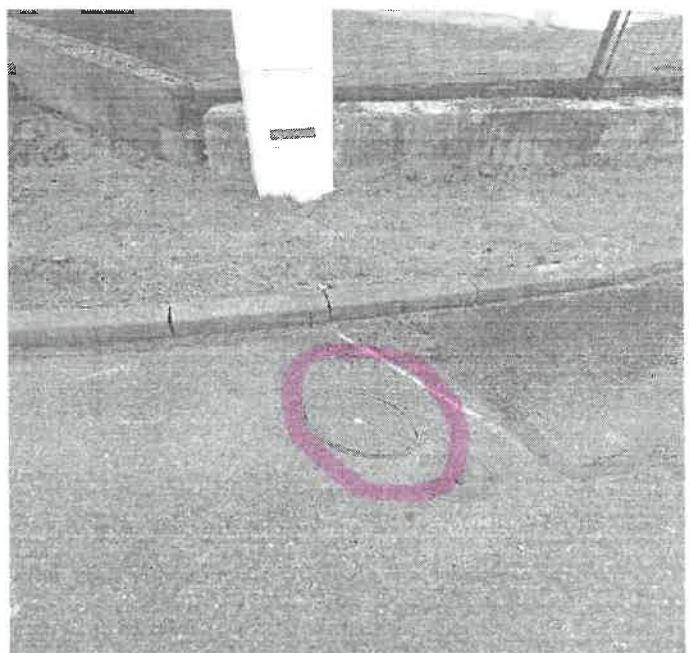

HYDRANTOVÁ SÍŤ MÍSTNÍHO VODOVODNÍHO ŘÁDU


3.

u dolního mostu - u č.p. 32

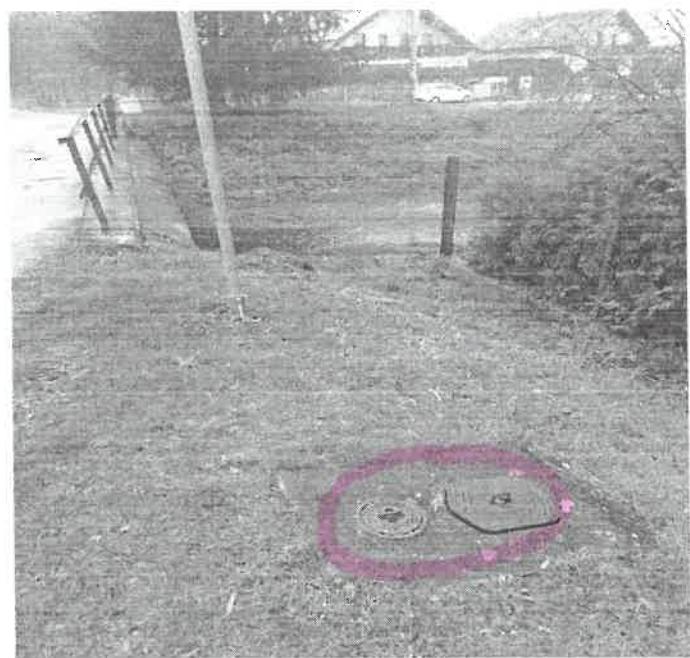

4.


ulice u Rybníčka - u č.p. 41

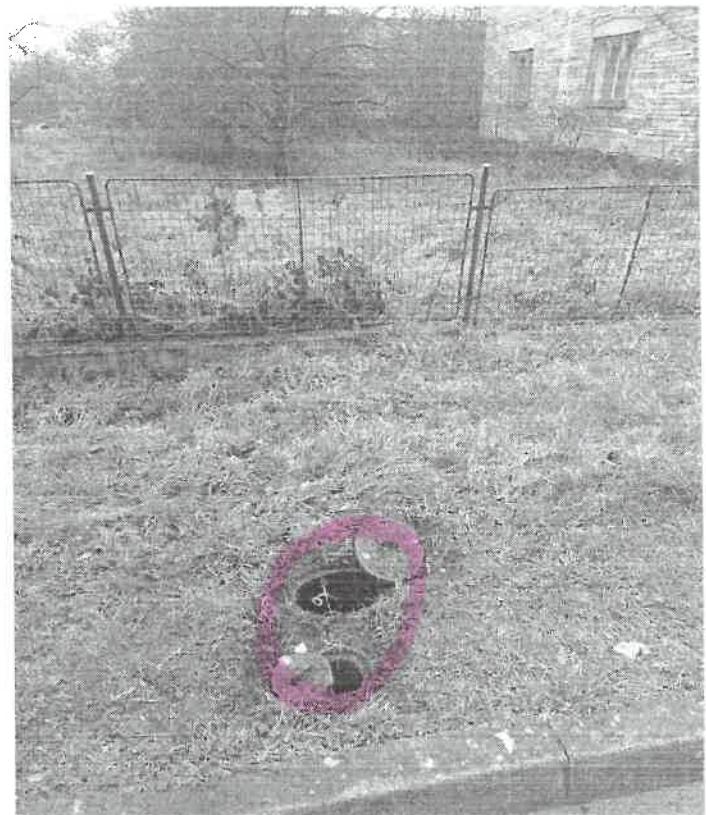

HYDRANTOVÁ SÍŤ MÍSTNÍHO VODOVODNÍHO ŘÁDU


5.

Na Bišovce - u č.p. 98

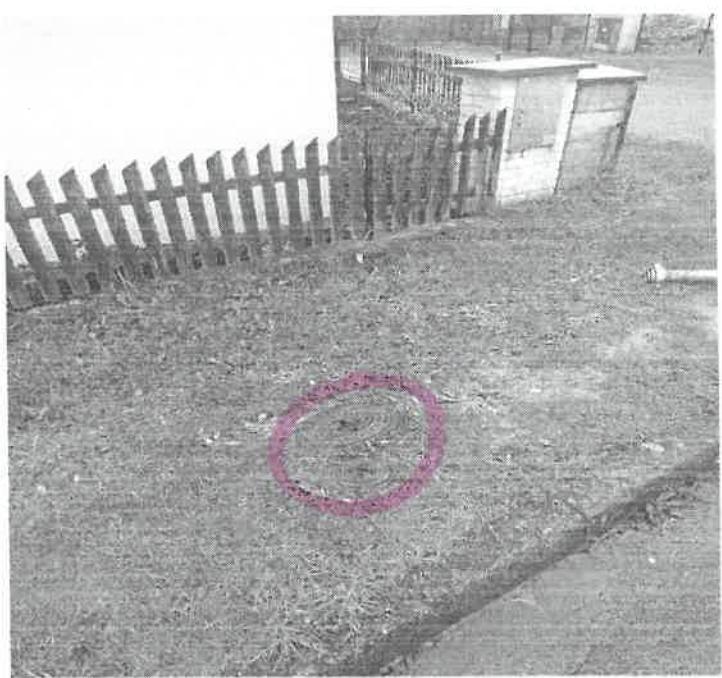

6.

křižovatka Cihelna - u č.p. 66

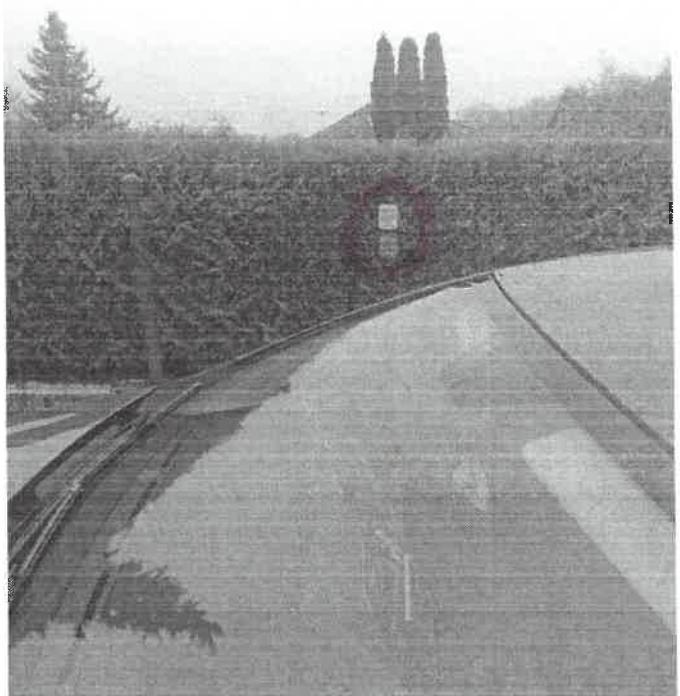

HYDRANTOVÁ SÍŤ MÍSTNÍHO VODOVODNÍHO řÁDU

7.

u Mateřské školky - u č.p. 64



Příloha č. 3

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Dle přílohy č. 1 k nařízení Pardubického kraje č. 1/2018:

První jednotka	Druhá jednotka	Třetí jednotka	Čtvrtá jednotka
531010 – Stanice Chrudim (JPO I)	531113 – Slatiňany (JPO II/1)	531304 – Bílovany (JPO V)	531102 – Chrast (JPO II/1)